


- 1** Einschalige Außenwand aus Porenbetonmauerwerk  
**1.4** Anschluss einschalige Außenwand an Kellerboden innen- und außengedämmt, Flachgründung  
**1.4.2** Porenbetonmauerwerk d = 425 mm / Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,08 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

**Detaildarstellung**

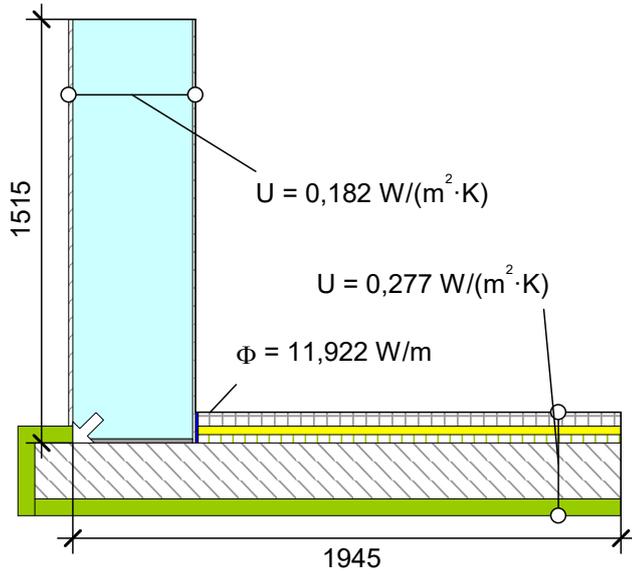

Abmessungen in mm

**Materialkennwerte und Randbedingungen für die  $\Psi$ -Wert Berechnung**

Material	$\lambda$ [W/(m·K)]
Außenputz 15 mm	0,320
Bodenplatte 200 mm	2,300
Dämmung der Stirn- und Oberseite der Bodenplatte 60 mm	0,035
Dämmung unter der Bodenplatte 60 mm	0,035
Dämmung über der Bodenplatte 30 mm	0,035
Estrichrandstreifen 10 mm	0,040
Innenputz 10 mm	0,700
Mörtelausgleichsschicht am Wandfuß 15 mm	1,200
Porenbeton 425 mm	0,080
Trittschalldämmung 30 mm	0,040
Zementestrich 50 mm	1,400


  

Randbedingung	$q$ [W/m²]	$\theta$ [°C]	$R$ [(m²·K)/W]
Psi-Erdreich Bodentemperatur horizontal		5,000	
Psi-Innen-Wärmestrom abwärts		20,000	0,170
Psi-Innen-Wärmestrom horizontal		20,000	0,130
Psi-erdberührt > 1 m Erdreichtiefe, Wand		5,000	
Symmetrie/Bauteilschnitt	0,000		

**Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient  $\Psi$**

$$\Psi = \frac{\Phi}{\Delta T} - U_1 \cdot b_1 - U_2 \cdot b_2 = \frac{11,922}{15,0} - 0,277 \cdot 1,945 - 0,182 \cdot 1,515 = -0,019 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$$

**Konstruktionsdetail (nicht maßstäblich)**

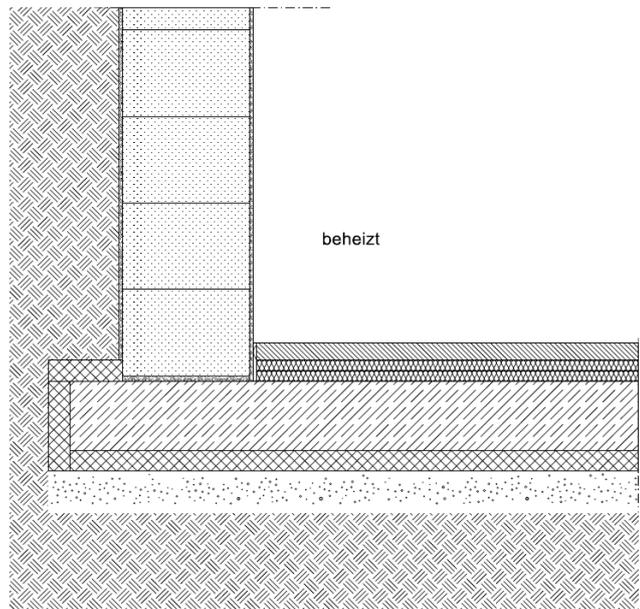

**Anwendungsrandbedingungen**

- Die Bodenplattendämmung besteht aus 30 mm oberseitiger Wärmedämmung mit  $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$  und 30 mm Trittschalldämmung mit  $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ .
- Die Stirn- und Oberseite der Bodenplatte ist mit 60 mm  $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$  gedämmt.
- Die an der Kelleraußenwand anstehende Erdreichtiefe ist > 1 m.
- Der berechnete  $\Psi$ -Wert bezieht sich auf die Oberkante der Bodenplatte.

**Nachweis der Gleichwertigkeit**

Gleichwertigkeit mit Detail Nr. 4 der DIN 4108 Beiblatt 2

Kategorie B,  $\Psi_{\text{ref}} \leq 0,02 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

**Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient  $\Psi = -0,019 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$**