


1 Einschalige Außenwand aus Porenbetonmauerwerk
1.15 Anschluss einschalige Außenwand – Fensteranschluss unten

1.15.6 Porenbetonmauerwerk d = 480 mm / Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,09 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Detaildarstellung

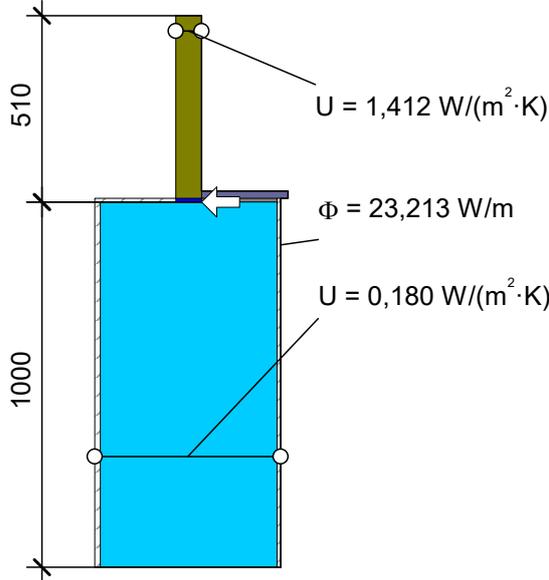

Abmessungen in mm

Materialkennwerte und Randbedingungen für die Ψ -Wert Berechnung


Material	λ [W/(m·K)]
Außenputz 15 mm	0,320
Fenster/Türen-Ersatz 70 mm	0,130
Fenster/Türen-Ersatz Montageschaum 10 mm	0,040
Fensterbank innen 20 mm	1,300
Innenputz 10 mm	0,700
Mörtelausgleichsschicht unter Fensterbank 10 mm	1,200
Porenbeton 480 mm	0,090

Randbedingung	q [W/m²]	θ [°C]	R [(m²·K)/W]
Psi-Aussen, Wand	-5,000	20,000	0,040
Psi-Innen-Wärmestrom horizontal	0,000		0,130
Symmetrie/Bauteilschnitt	0,000		

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient Ψ

$$\Psi = \frac{\Phi}{\Delta T} - U_1 \cdot b_1 - U_2 \cdot b_2 = \frac{23,213}{25,0} - 0,18 \cdot 1,0 - 1,412 \cdot 0,51 = 0,029 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$$

Konstruktionsdetail (nicht maßstäblich)

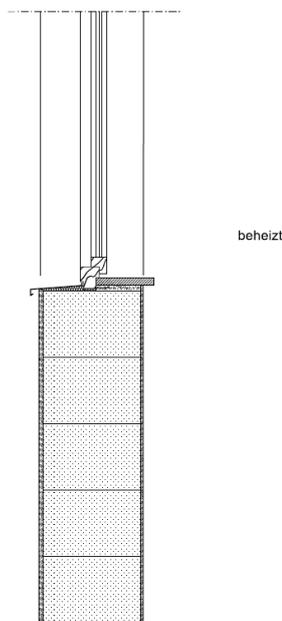

Anwendungsrandbedingungen

- Lage des Fensters im mittleren Drittel der Wanddicke zulässig.
 - Der Ψ -Wert ist für den mittigen Einbau berechnet.
 - Die Einbaufuge ist mit Dämmstoff $\geq 10 \text{ mm}$ Dicke auszufüllen.
 - Das Bauteil "Fenster" ist als Materialblock in einer Dicke von 70 mm und in einer Wärmeleitfähigkeit von 0,13 W/(m·K) berechnet.
- Fensterprofil siehe grundsätzliche Punkte

Nachweis der Gleichwertigkeit

Gleichwertigkeit mit Detail Nr. 219 der DIN 4108 Beiblatt 2

Kategorie B, $\Psi_{\text{ref}} \leq 0,04 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient $\Psi = 0,029 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$