


- 1 Einschalige Außenwand aus Porenbetonmauerwerk**  
**1.19 Anschluss einschalige Außenwand mit Terrassenfenster an Tiefgaragendecke innen- und außengedämmt**  
**1.19.4 Porenbetonmauerwerk d = 365 mm / Wärmeleitfähigkeit  $\lambda = 0,09 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$**

**Detaildarstellung**

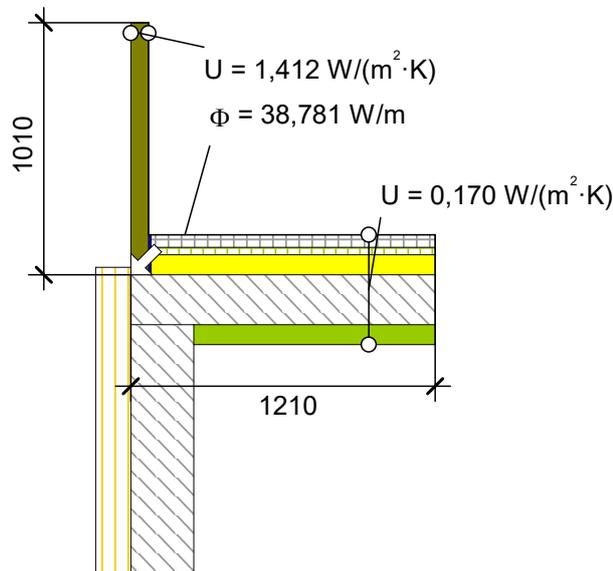

Abmessungen in mm

**Materialkennwerte und Randbedingungen für die  $\Psi$ -Wert Berechnung**


Material	$\lambda$ [W/(m·K)]
Dämmung auf der Tiefgaragendecke 80 mm	0,032
Dämmung unter der Tiefgaragendecke 80 mm	0,035
Estrich 50 mm	1,400
Estrichrandstreifen 10 mm	0,040
Fenster/Türen-Ersatz 70 mm	0,130
Fenster/Türen-Ersatz Montageschaum 10 mm	0,040
Kellerdecke 200 mm	2,300
Perimeterdämmung 140 mm	0,035
Stahlbetonwand 250 mm	2,300
Trittschalldämmung 30 mm	0,040

Randbedingung	q [W/m²]	$\theta$ [°C]	R [(m²·K)/W]
Psi-Aussen, Wand		-5,000	0,040
Psi-Innen-Wärmestrom abwärts		20,000	0,170
Psi-Innen-Wärmestrom horizontal		20,000	0,130
Symmetrie/Bauteilschnitt	0,000		

**Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient  $\Psi$**

$$\Psi = \frac{\Phi}{\Delta T} - U_1 \cdot b_1 - U_2 \cdot b_2 = \frac{38,781}{25,0} - 0,17 \cdot 1,21 - 1,412 \cdot 1,01 = -0,081 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$$

**Konstruktionsdetail (nicht maßstäblich)**

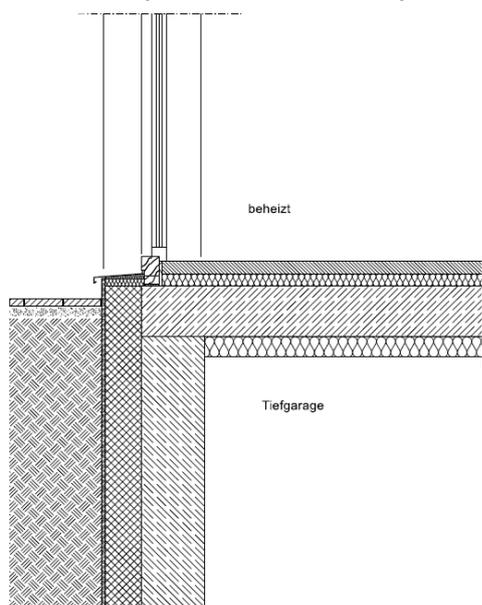

**Anwendungsrandbedingungen**

- Kellerwanddämmung: Wärmeleitfähigkeit  $\lambda \leq 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ , Mindestdicke 140 mm
- Dicke der oberseitigen Dämmung 80 mm mit einem  $\lambda$  von  $0,032 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$  zuzüglich 30 mm Trittschalldämmung mit einem  $\lambda$  von  $0,040 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ .
- Dicke der unterseitigen Dämmung 80 mm mit einem  $\lambda$  von  $0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ .
- Rahmen der Terrassentür als Materialblock in einer Dicke von 70 mm und in einer Wärmeleitfähigkeit von  $0,13 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$  berechnet.
- Fußpunkt der Terrassentür: Überdämmung der Einbaufuge von 10 mm und Überdämmung des Rahmens von min. 20 mm.
- Die Berechnung erfolgte mit Außenrandbedingungen für die Tiefgarage.

**Nachweis der Gleichwertigkeit**

Gleichwertigkeit mit Detail Nr. 181 der DIN 4108 Beiblatt 2

Kategorie B,  $\Psi_{\text{ref}} \leq -0,16 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$

**Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient  $\Psi = -0,081 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$**